

2018 年度過去 6 年問題集・正誤表

頁	行数	誤り	正しい語
169	27-35 の 6 行目	図 -2 (P.402)	図 -2 (P.399)
	// の 8 行目	図 -3 (P.404)	図 -3 (P.399)
	// の 12 行目	流量図 (P.404)	流量図 (P.166)
	// の 15 行目	図 -2 の (P.403)	図 -2 の (P.399)
398	ウェストン公式～	図	P.166 図 -1 ウェストン公式による～

○ P.398 の図を下図に変更願います。

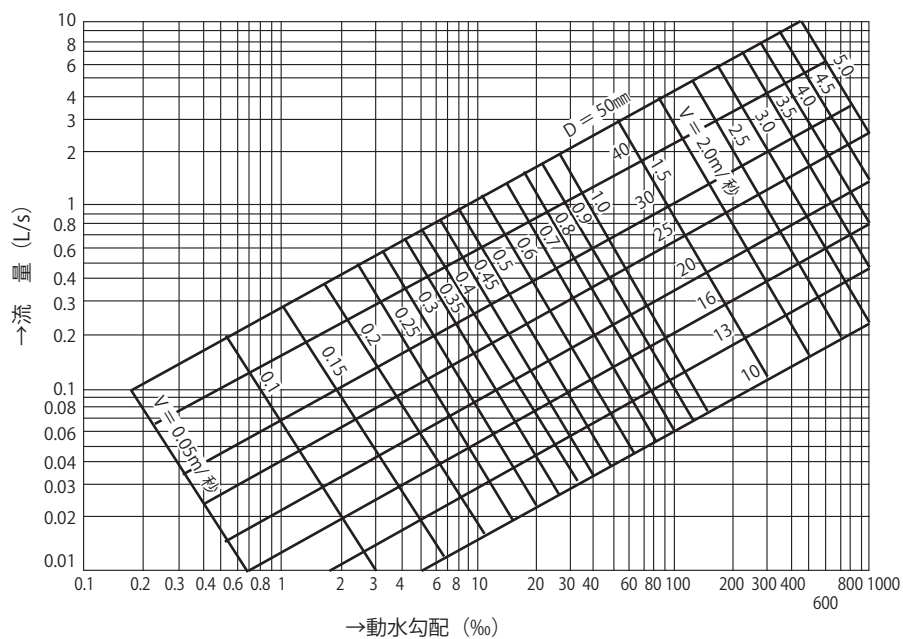


図 -1 ウェストン公式による給水管の流量図

SKC 産業開発センター
 電話 (011) 683-5000
 FAX (011) 699-5036